

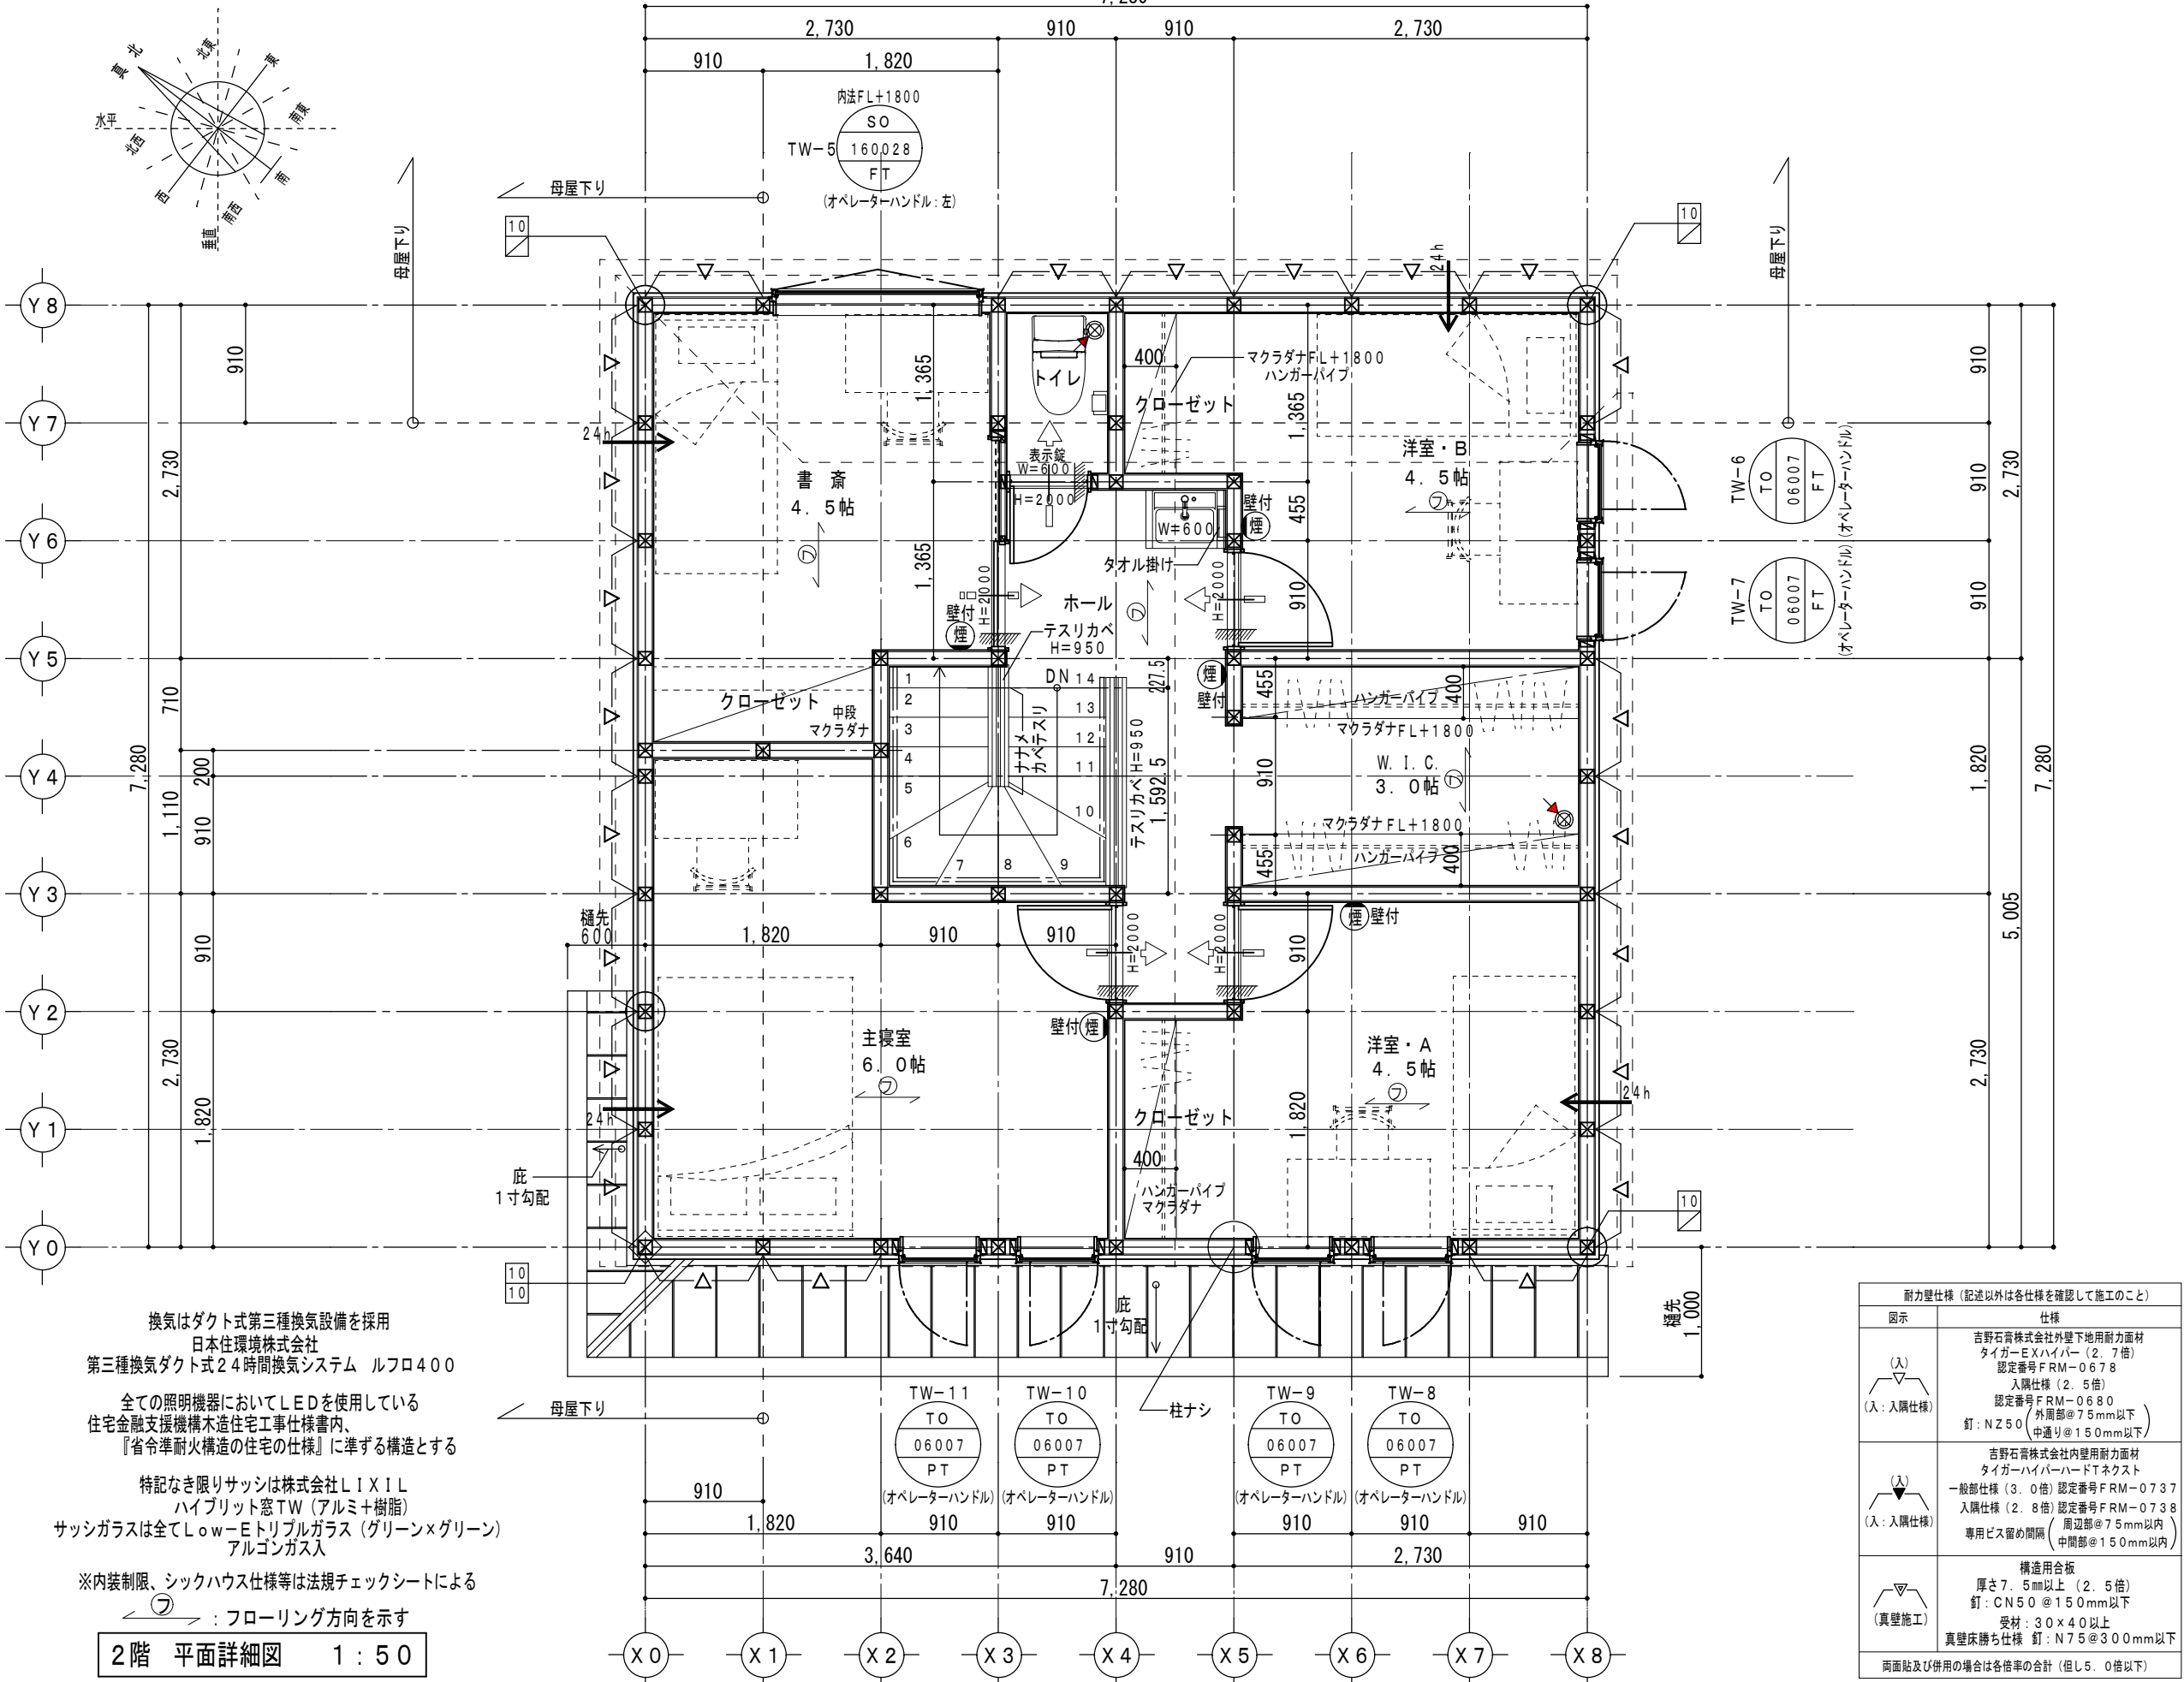



凡 例		
	サッシ品種 サッシ記号 ガラス記号	165 ↑ ヨコ内法寸法 20 ↑ タテ内法寸法
	換気扇	
	給気口	
○：標準床レベル±0からの高低差		
特記なき限り天井高さはCH=2400、 また床レベルはFL±0とする。		
サッシ凡例（特記なき限り窓上端） 内法寸法 FL+2000		
H	引違い	S ヨコスベリ
MH	引違い (面格子付)	SO ヨコスベリ (オペレーター付)
SH	シャッター付引違い (手動)	T タテスベリ
DSH	シャッター付引違い (電動)	TO タテスベリ (オペレーター付)
UD	上げ下げ (SH)	F ハメ殺シ
MUD	上げ下げ (SH) (面格子付)	HK 片引き窓
ガラス凡例		
P	透明ガラス	F 型板ガラス
PT	透明トリプルガラス	FT 型板トリプルガラス
BOO	防犯ガラス	
柱凡例		
 = 通し柱 120×120 (構造用集成柱)		
 = 隅 柱 120×120 (構造用集成柱)		
 = 管 柱 105×105 (構造用集成柱)		
	筋力イ 45×90 (2倍) / 右上り	
	筋力イ 45×90タスキ掛け (4倍)	
	住友ゴム工業株式会社 制震ダンパー「ミライエ」の設置を示す	
各部使用金物		
特記なき限り下記の使用金物メーカーは株式会社タナカ		
	柱頭金物 柱脚金物 N値計算による	
金 物		表記 告示
通し柱胴差部は使用なし		
外周部接合用：フラットプレートSD 内部接合用：コンパクトコーナー 内部接合用：コンパクトコーナー床合板仕様		ナシ
柱頭部：シナコーナー 柱脚部：シナコーナー床合板仕様		10
柱頭部 柱脚部	オメガコーナー15kNⅡ オメガコーナー15kNⅡ床合板仕様	15
柱脚部 (土台以外)	オメガコーナー20kNⅡ オメガコーナー20kNⅡ床合板仕様	20
土台 柱脚部	ビスどめホールダウンH 28 (28.2kN)	15 20
ビスどめホールダウンH 28 (28.2kN)		25
ビスどめホールダウンH 43 (43.7kN)		30
筋かい端部金物：2倍筋かいかいリペロⅡ		
シックハウス（第3種換気設備）		
	ドアアンダーカット、ガリリ等より通気	
	すき間より通気	
	天井付排気口	24h 壁付給気口
住宅火災警報器		
	煙式 (光電式2種)	



<div><div>エドケンハウス</div></div> <div>●一級建築士事務所登録/千葉県 第1-2105-3362号 ●建築業者登録/県知事許可(特-4) 第27460号 ●一級建築士大臣No.319484号 伊藤 哲也</div>	REMARKS	DECISION	OWNER	ADVICER	DESIGNER	I.C	S.V	CHECK	DATE	PROJECT NAME	SCALE	DRAWING NO.			
											始良 亮 様邸 新築工事		1:50		
													DRAWING TITLE	DATE	-
													2階平面詳細図		